


S 2

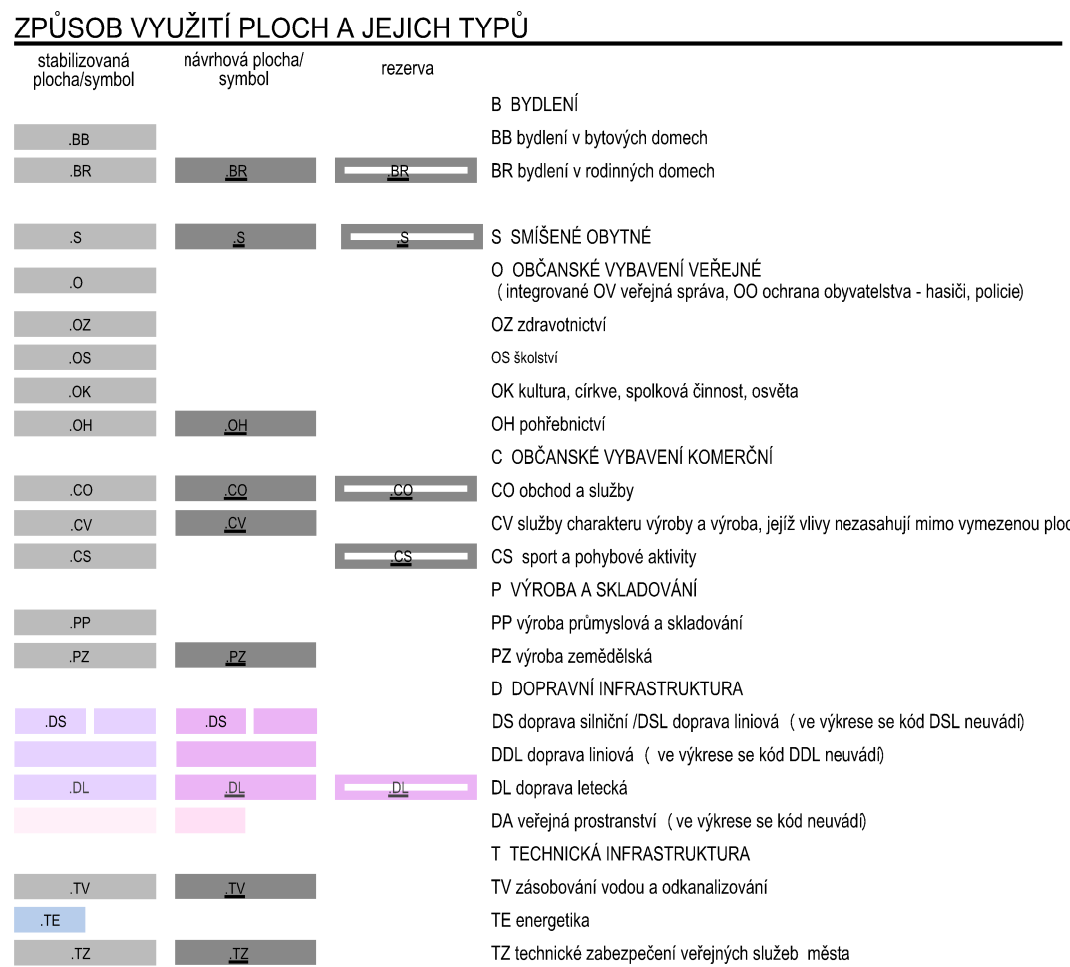

Poznámka: ☐ symbol vyjadřuje plochu menší než 2000 m² integrovanou v jiné základní ploše
☐ symbol vyjadřuje potřebu vyčlenit a umístit v základní ploše navrhovanou funkci
 (zejména občanské vybavení, technickou infrastrukturu, zeleň, veřejné prostranství)

ENERGETIKA - KORIDORY TRAS, ZAŘÍZENÍ

stabilizované	návrhové	koridor pro vedení 110kV - osa
		koridor pro vedení VN 135 kV / koridor pro nadzemní vedení VN - osa podzemní vedení VN 135 kV / koridor pro podzemní vedení VN - osa
		elektrická stanice (VTR-univerzální, TD-tranformace distribuční) ochr. pásmo nadzemního vedení VN
		koridor pro vedení VN koridor pro TEE13 - TS 110/22 kV, TR Stagnace - nový pól vod vedením 110 kV koridor pro STL-pásmo s tlakem nad 40 barů - krazolci
		VTL plynovod do tlaku 40 barů / koridor pro VTL plynovod - osa STL plynovod-ošetřeni sítí / koridoru pro STL plynovod - osa
		zařízení plynovodu bezpečnostní pásmo plynovodu VTL s tlakem nad 40 barů ochranné pásmo plynovodu VTL s tlakem do 40 barů
		koridor pro plynovod STL a VTL s tlakem do 40 barů

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

stabilizované 	radioreleové trasy kabelová síť Českých radiokomunikací zařízení elektronické komunikace ochranné pásmo radioreleových komunikací ojámové území Ministerstva obrany (koridory 50 m, 100 m, 150 m)
--	--

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

hranice zastavěného území k 12/2019

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

hranice katastrálního území